


Diagram doboru dla kratki KSH, KSV
do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym

Zależność straty ciśnienia (Δp), prędkości maksymalnej strumienia (V_{ef}), zasięgu strumienia o prędkości $V=0,25$ m/s ($L_{0,25}$), oraz poziomu mocy akustycznej (L_{WA}) od strumienia objętości powietrza (Q).

Zasięg $L_{0,25}$ oznacza odległość, przy której prędkość powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prędkość V_{ef} oznacza maksymalną prędkość wypływu powietrza z kratki mierzoną przy wylocie.

Wykres dotyczy wyłącznie kratki z otwartymi przepustnicami.

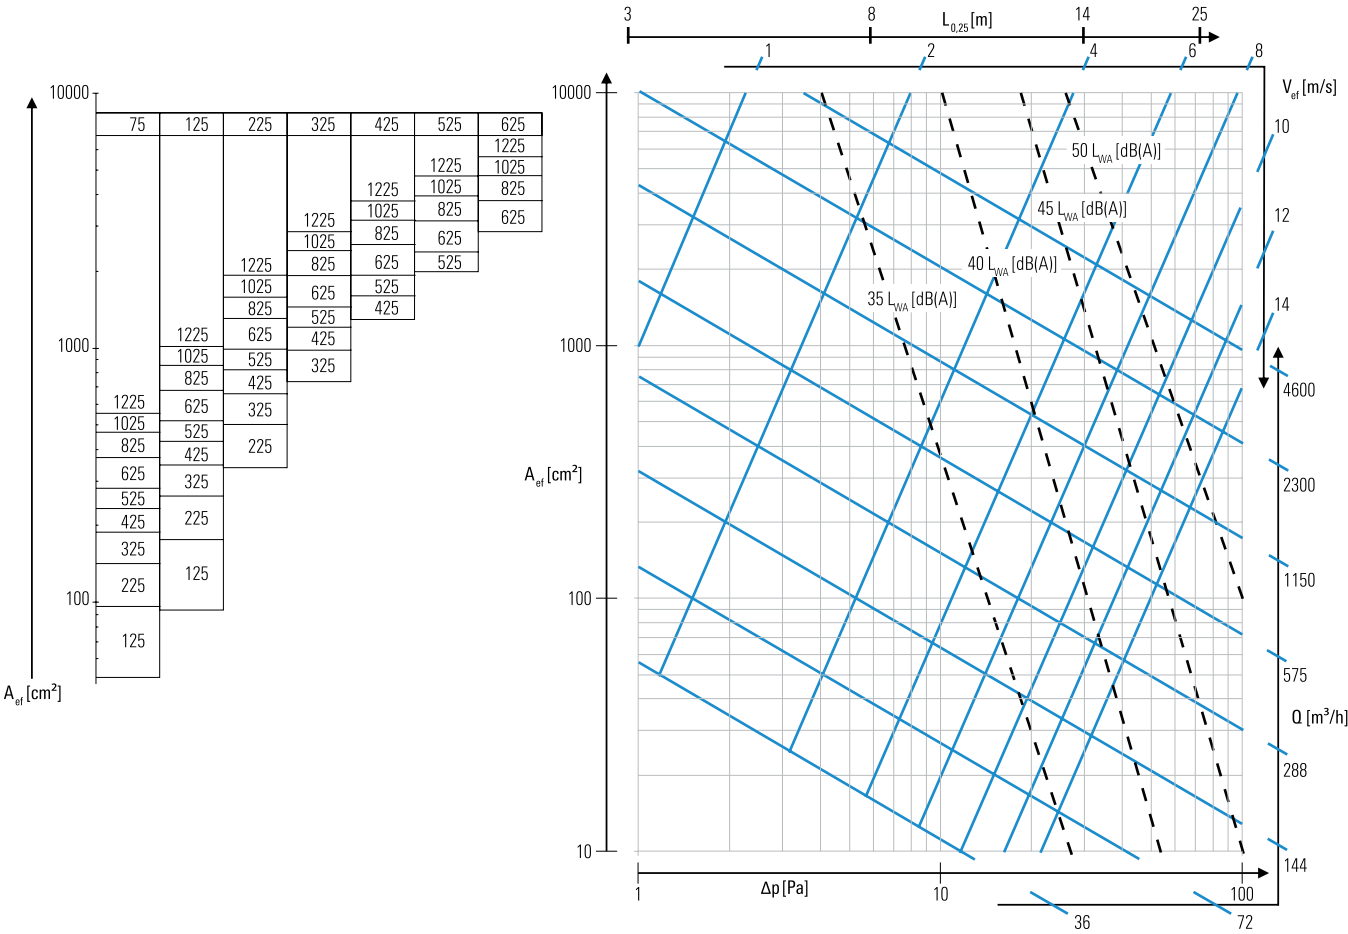

Zakres produkcji:

L mm	75	160	300	400	500	600	800	1000	1200
H mm	100	200	315	425	525	625	825	1025	1225
75	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100	+	+	+	+	+	+	+	+	+
125	+	+	+	+	+	+	+	+	+
160	+	+	+	+	+	+	+	+	+
200	+	+	+	+	+	+	+	+	+
225	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300	+	+	+	+	+	+	+	+	+
315	+	+	+	+	+	+	+	+	+
325	+	+	+	+	+	+	+	+	+
400	+	+	+	+	+	+	+	+	+
425	+	+	+	+	+	+	+	+	+
500	+	+	+	+	+	+	+	+	+
525	+	+	+	+	+	+	+	+	+
600	+	+	+	+	+	+	+	+	+
625	+	+	+	+	+	+	+	+	+