


Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratki KSH, KSV

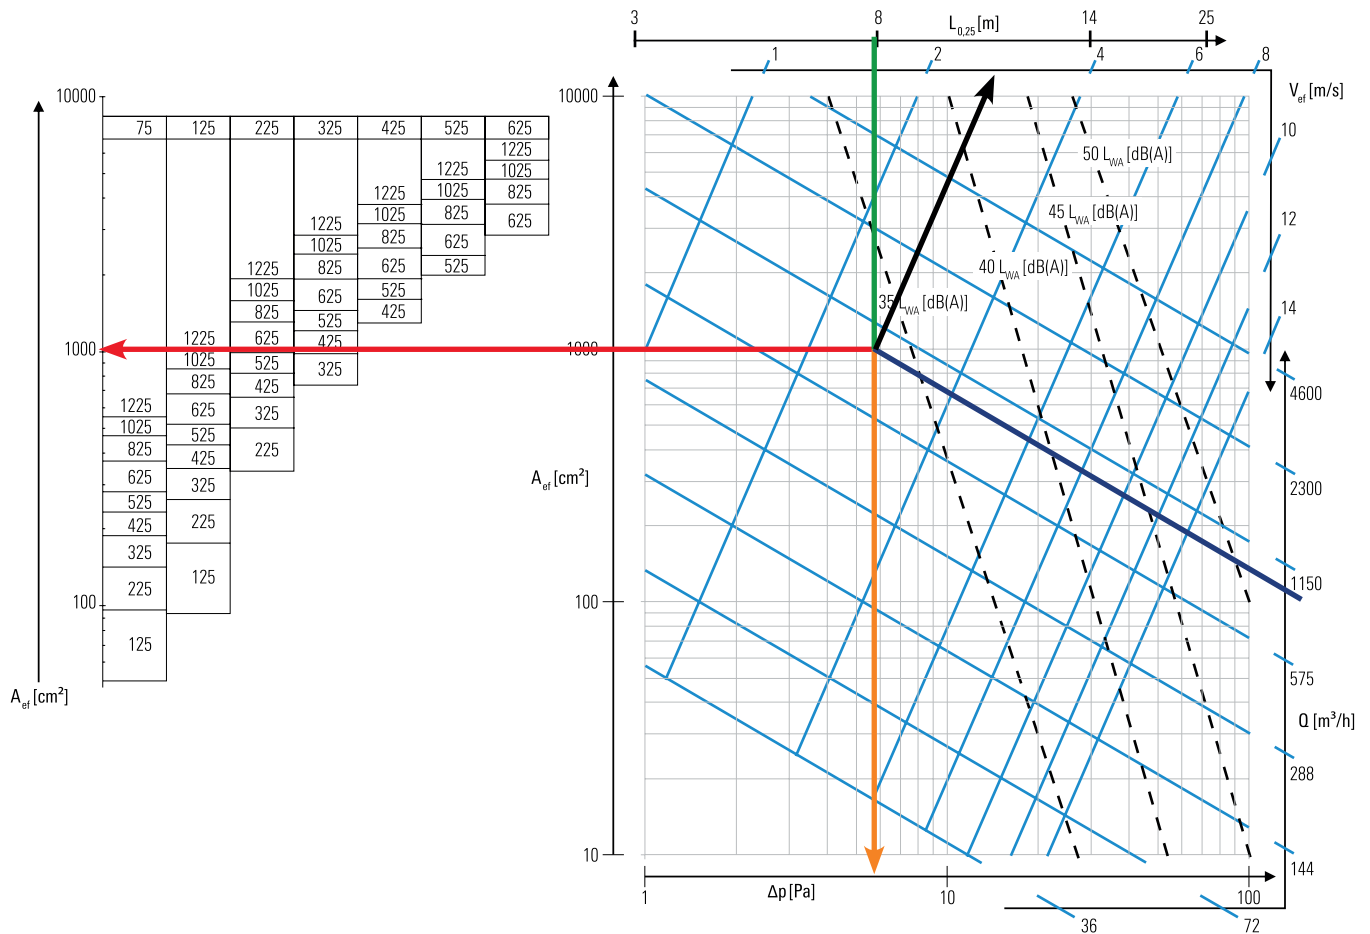

Przykład (kolory zgodne z liniami):

- zadany strumień objętości powietrza $Q = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$
- zasięg $L_{0,25} = 8 \text{ m}$

Odczyt z diagramu:

- wybór kratki: 125x1225, 225x625 lub 325x425
- $A_{ef} = 1000 \text{ cm}^2$
- strata ciśnienia: 6 Pa
- prędkość efektywna na wylocie: 2,8 m/s