


Diagram doboru dla kratki KSH/ Ø, KSV/Ø
do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym

Zależność straty ciśnienia (Δp), prędkości maksymalnej strumienia (V_{ef}), zasięgu strumienia o prędkości $V=0,25$ m/s ($L_{0,25}$), oraz poziomu mocy akustycznej (L_{WA}) od strumienia objętości powietrza (Q).

Zasięg $L_{0,25}$ oznacza odległość, przy której prędkość powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prędkość V_{ef} oznacza maksymalną prędkość wypływu powietrza z kratki mierzoną przy wylocie.

Wykres dotyczy kratki z całkowicie otwartą przepustnicą typ SK.

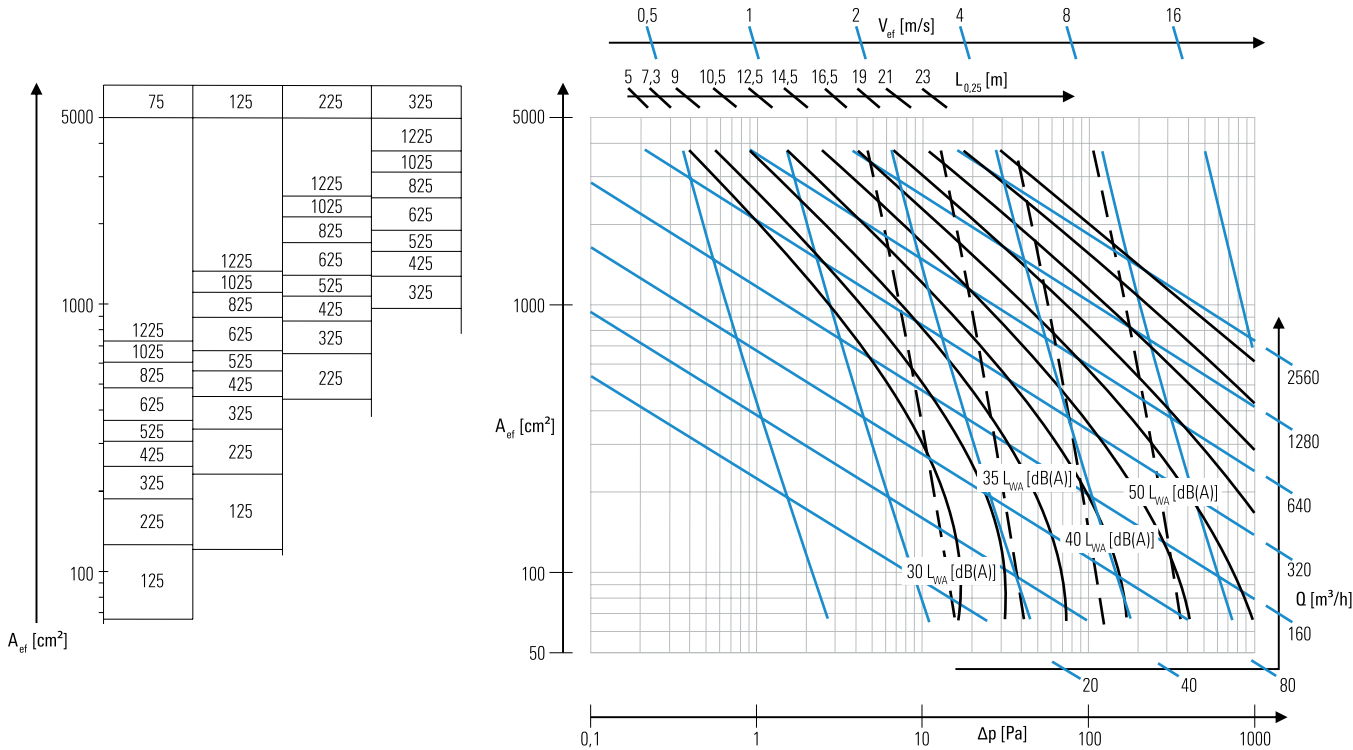

Zakres produkcji:

L (mm)	H (mm)	zalecana śr. przewodu (mm) dla Ø-1	zalecana śr. przewodu (mm) dla Ø-2
225	75	Ø125-400	Ø250-Ø500
325			
425			
525			
625			
825			
1025			
1225	125	Ø250-900	Ø500-Ø900
225			
325			
425			
525	160	Ø300-1200	Ø710-Ø1200
625			
825			
1025			
225	225	Ø350-2400	Ø600-Ø2400
325			
425			
525			
625	325	Ø600-2400	Ø1250-Ø2400
825			
1025			