


Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratki KSH/ Ø, KSV/Ø

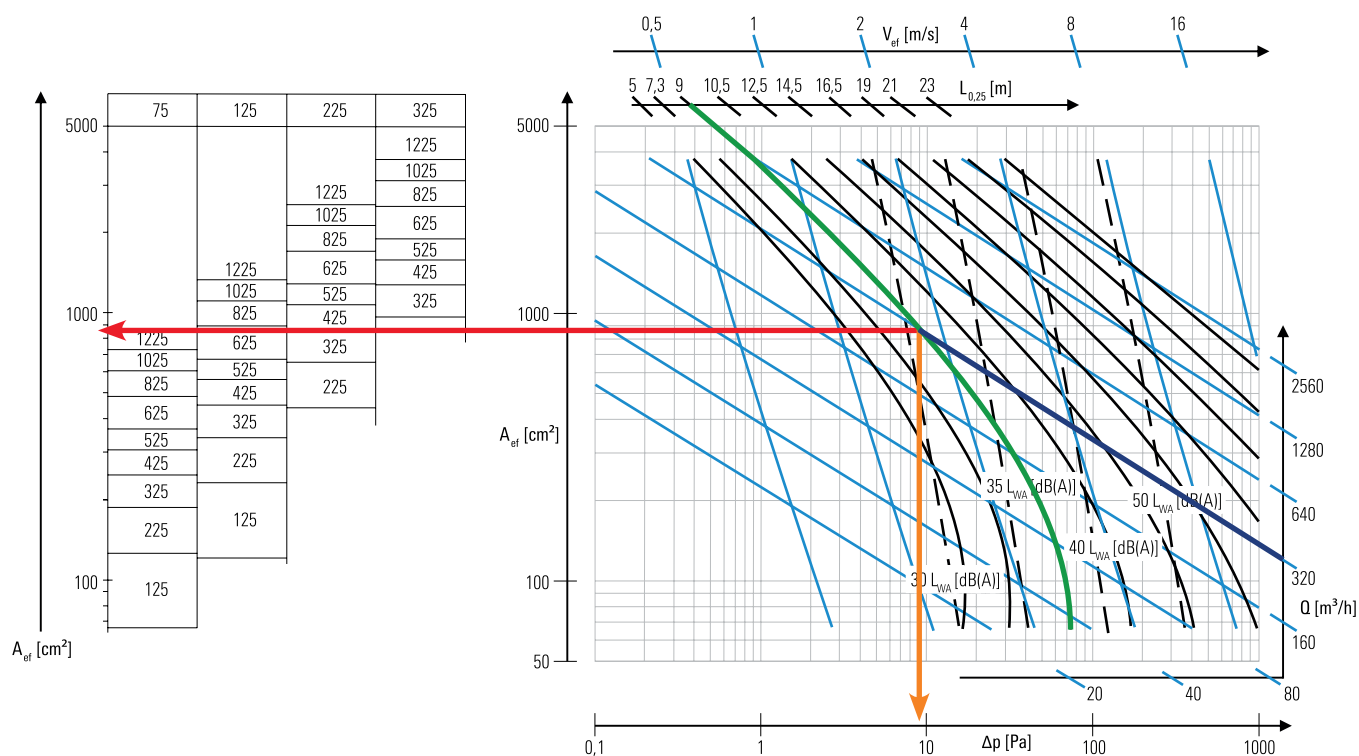

Przykład (kolory zgodne z liniami):

- zadany strumień objętości powietrza $Q = 320$ m³/h
- zasięg $L_{0,25} = 9$ m

Odczyt z diagramu:

- wybór kratki: 125x625 lub 225x425
- $A_{ef} = 850$ cm²
- strata ciśnienia: 9,5 Pa
- prędkość efektywna na wylocie: 1,8 m/s