


Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów nawiewnych ASN

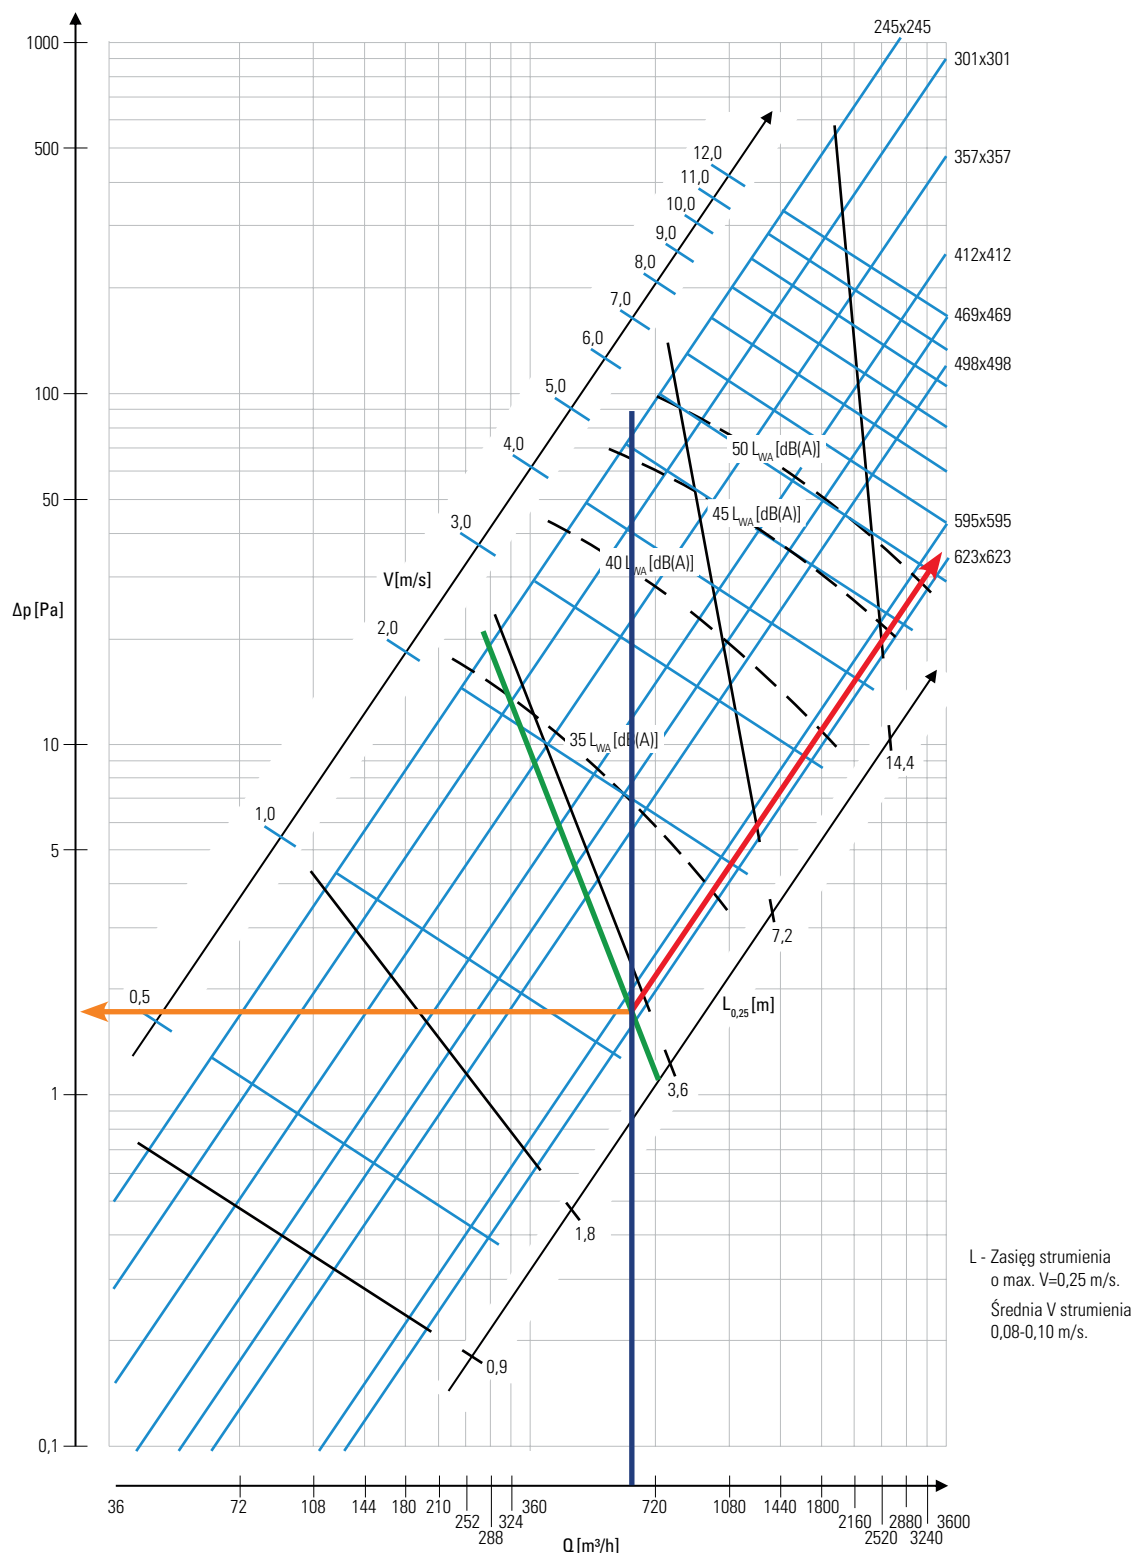

Przykład (kolory zgodne z liniami):

- zadany strumień objętości powietrza $Q = 700 \text{ m}^3/\text{h}$
- zasięg $L_{0,25} = 3,5 \text{ m}$

Odczyt z diagramu:

- wybór anemostatu: 623x623
- strata ciśnienia: 2 Pa
- prędkość efektywna na wylocie: 1,2 m/s